





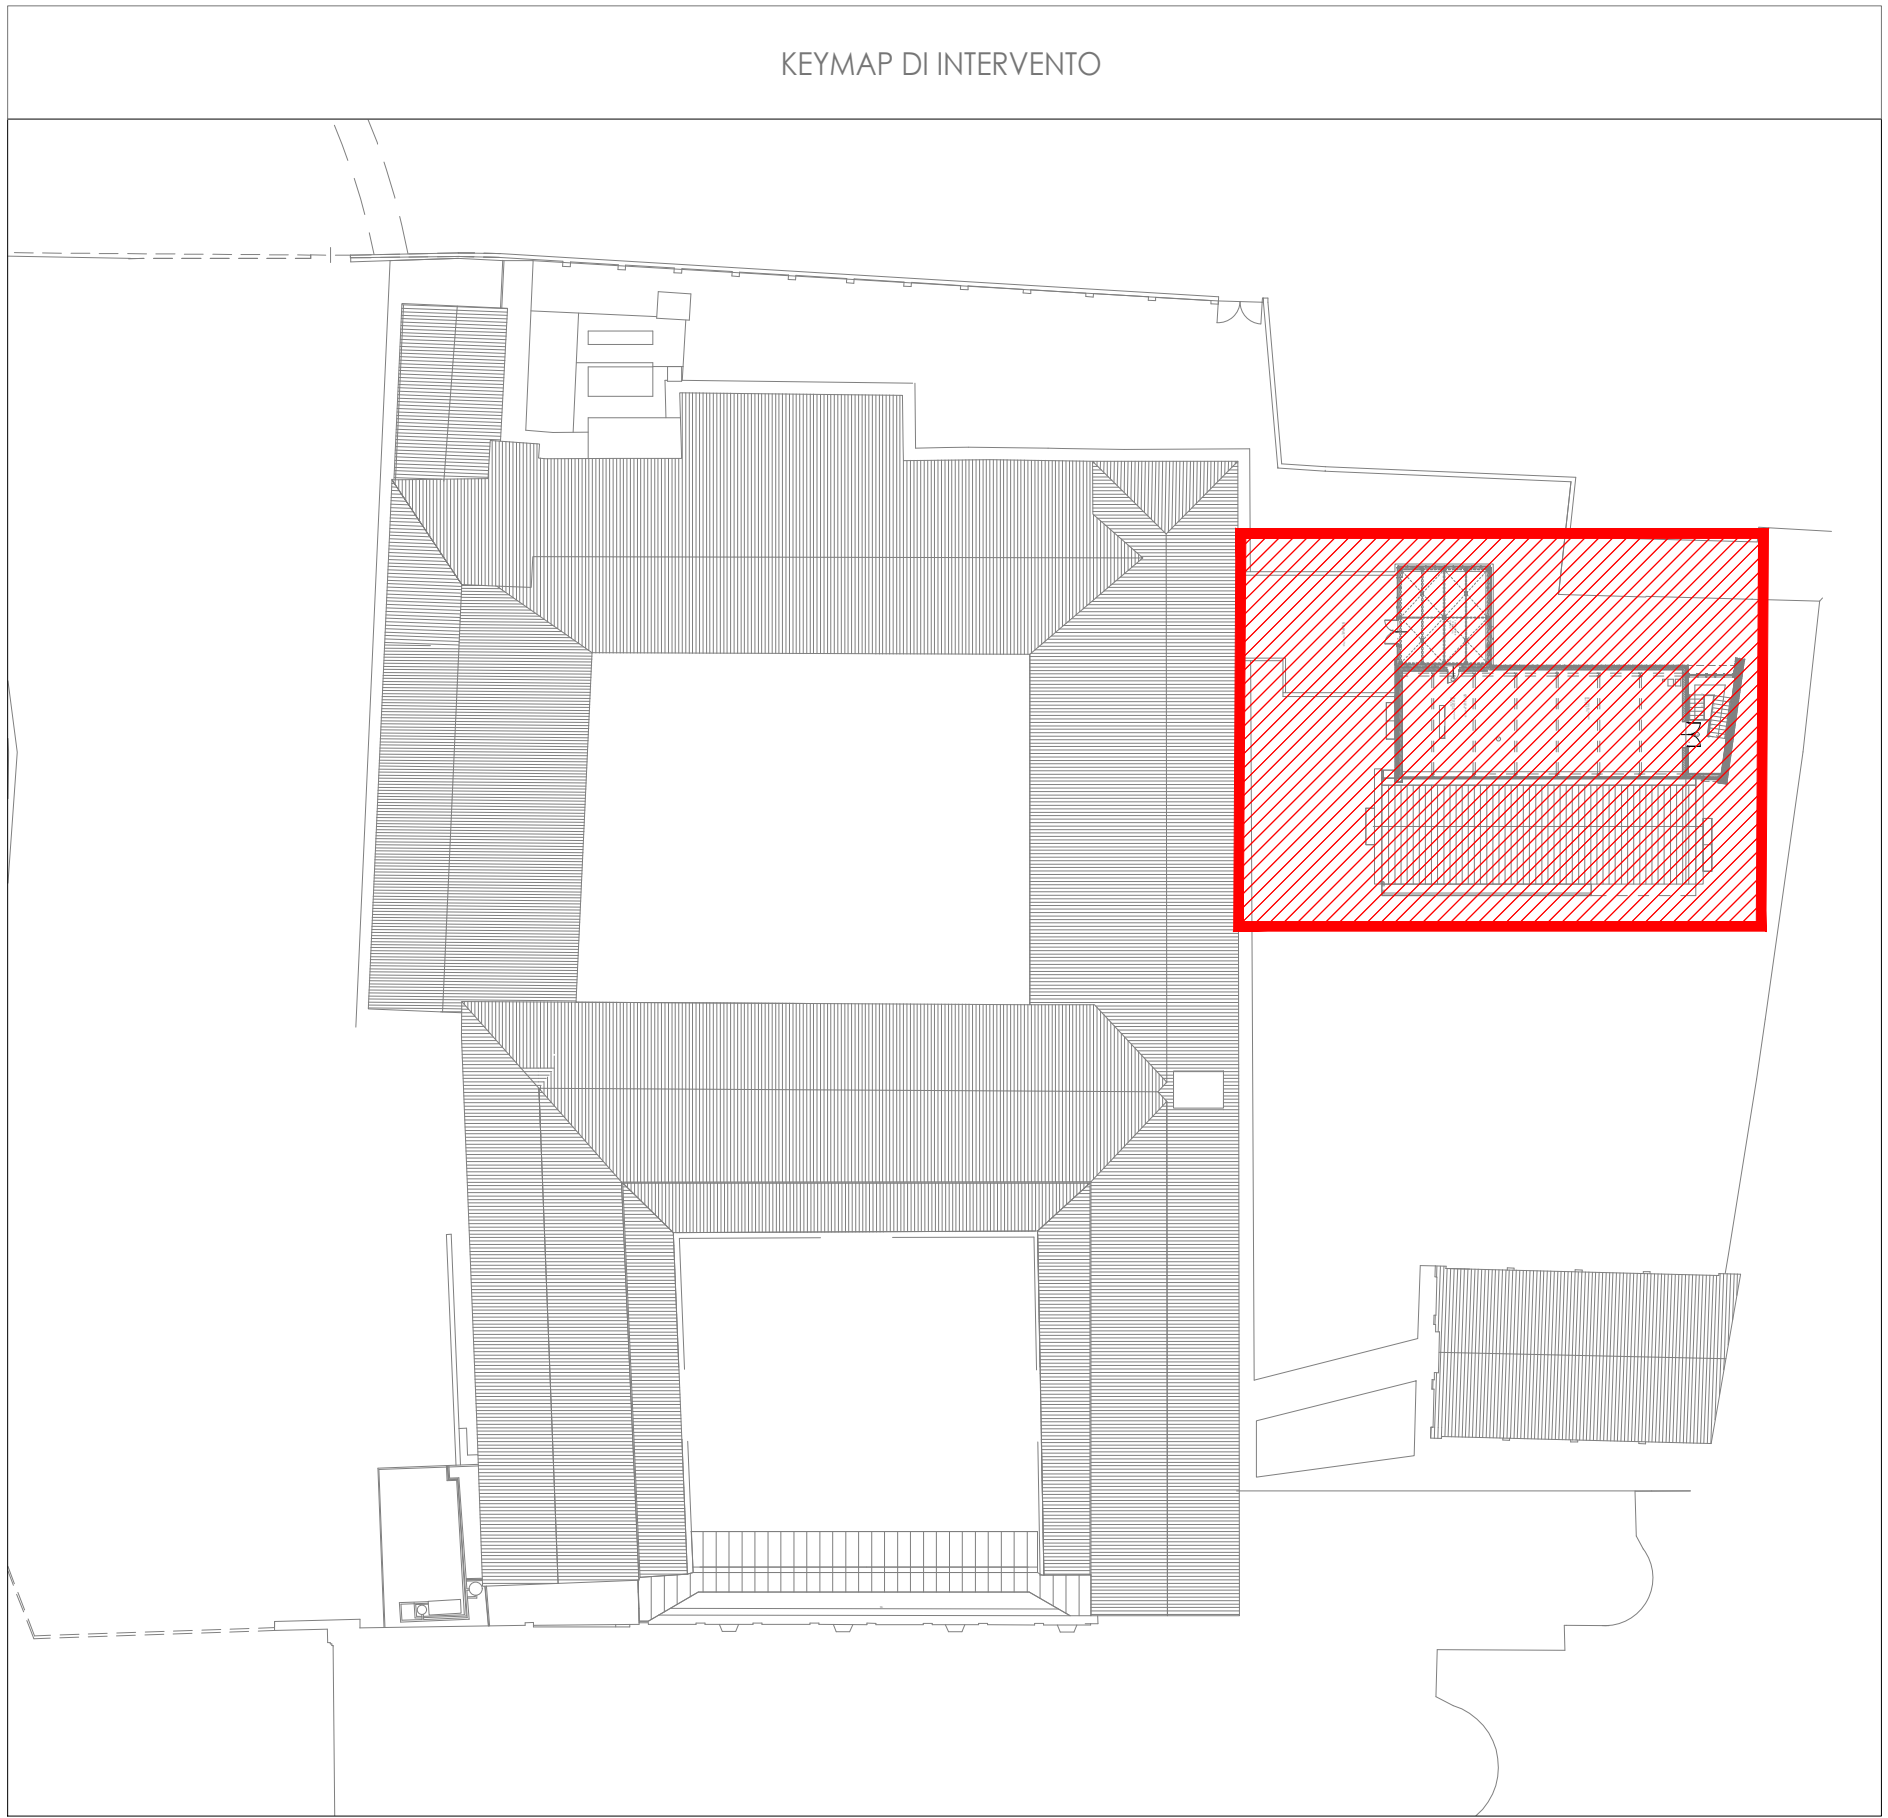


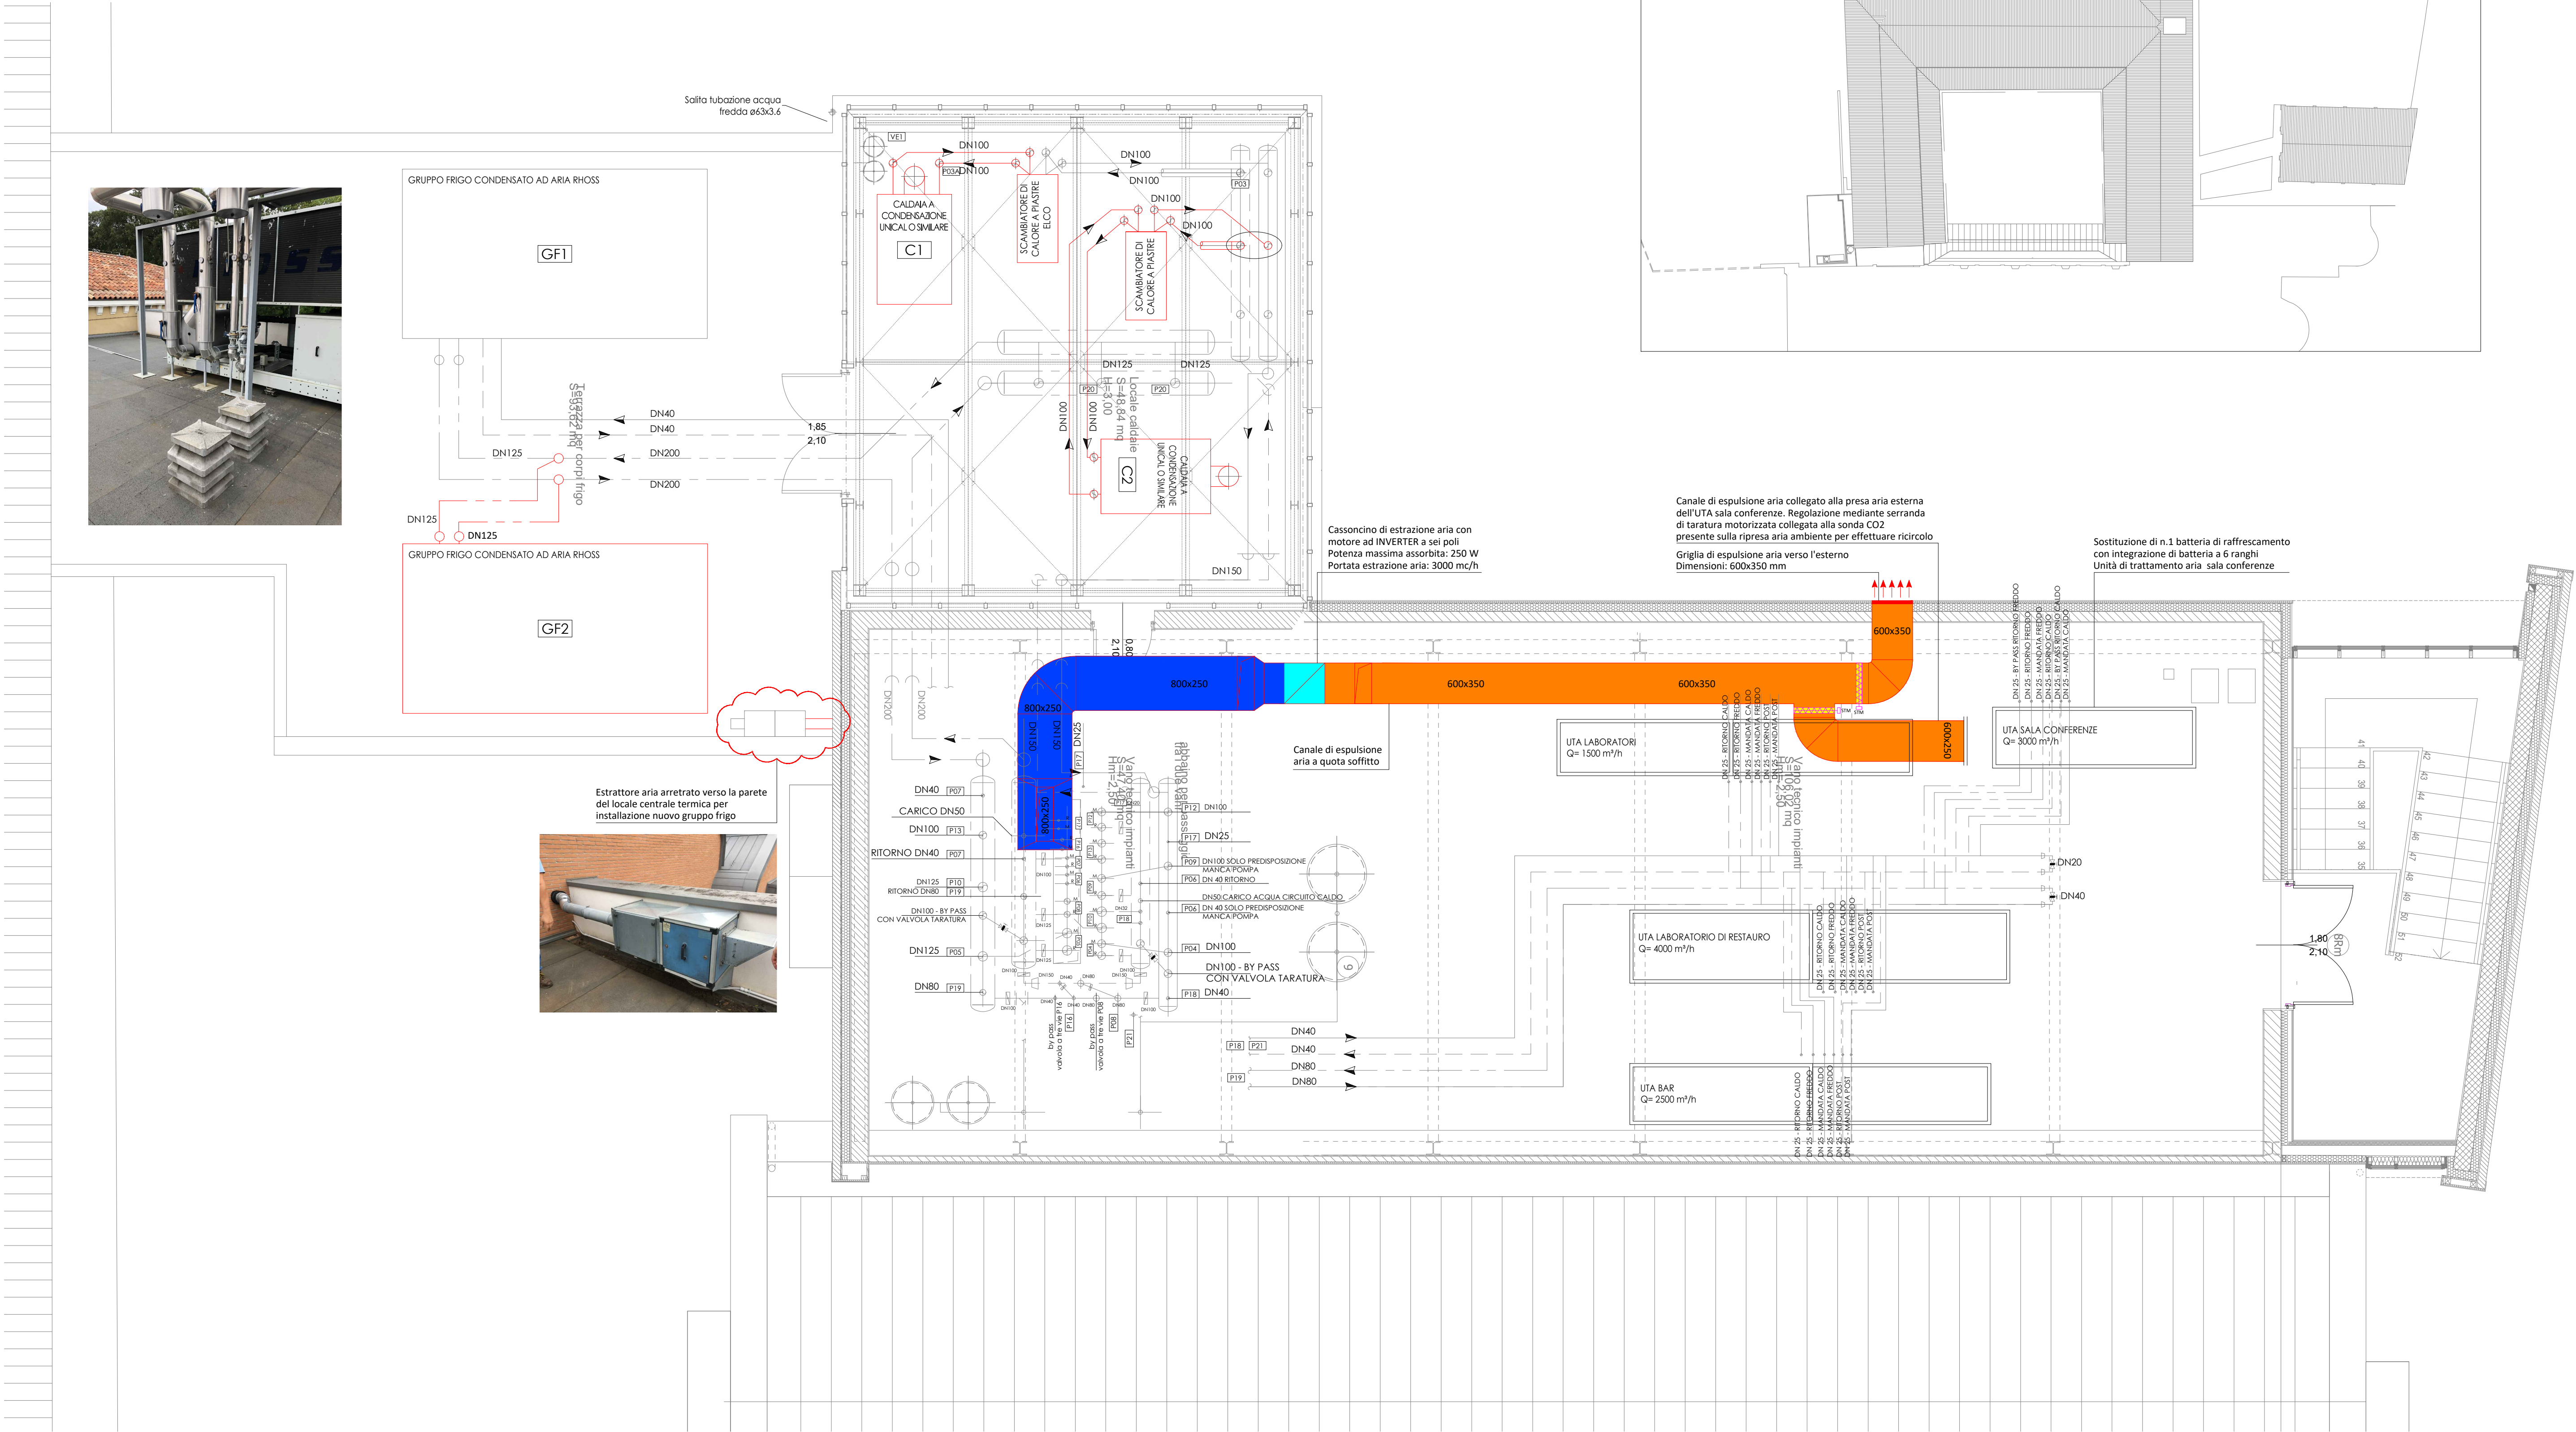


<p>Le tubazioni dell'acqua calda per riscaldamento sono coibentate mediante neoprene espanso rivestite con lamierino di alluminio spessore 6/10 mm, aventi i seguenti spessori:</p> <ul style="list-style-type: none"> per diametri fino a 32x1,5 (fino a 1") sp. 30mm per diametri da 42x1,5 a 54x1,5 (1 1/4" - 1 1/2") sp. 40mm per diametri 72" - 7 1/2" sp. 50mm per diametri da 5" e oltre sp. 40mm <p>Le tubazioni dell'acqua refrigerata sono coibentate mediante neoprene espanso rivestite con lamierino di alluminio spessore 6/10 mm, il valvolame, i filtri e, y, etc. sono coibentati mediante lastre in neoprene espanso classe 1 e rivestiti mediante gusci in lamierino di alluminio, smontabili (mediante clips).</p> <p>Le tubazioni di reintegro e carico impianti sono in acciaio zincato e coibentate mediante guaine in neoprene espanso classe 1, sp.9 mm [sp.32 mm per i tratti all'esterno], rivestite in lamierino di alluminio sp.6/10 mm.</p>
<p>Dove non indicato il diametro nominale di valvole, filtri a "Y", giunti antivibranti e altri componenti di linea è lo stesso delle tubazioni su cui sono installati.</p>



LEGENDA LAYOUT CENTRALE TERMICA			
Simbolo grafico	Descrizione	Simbolo grafico	Descrizione
	Impianti esistenti		Estrattore aria
	Impianti di nuova realizzazione		Canale di ripresa aria ambiente
  STM	Serranda di taratura motorizzata		Canale di espulsione aria verso l'esterno



ENERGO s.r.l.
Via Guido Rossa 29
Ponte San Nicolò
35020 (PD)

PROGETTO ESECUTIVO

committente: COMUNE DI PADOVA
Via del Municipio, 1 - 35122 - Padova (PD)

progetto: Manutenzione straordinaria degli impianti meccanici
dei Musei agli Eremitani e della sede di via Porciglia.
LLPP EDP 2020/055 - CUP: H99G19000390005

IMPIANTI MECCANICI

CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA

NUOVO SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A SERVIZIO DELLA SALA CONFERENZE

revisione n.	data:	oggetto:	
disegnato da:	controllato da:	approvato da:	nome file: APPR_47_Grafico_CT01
J.R.	D.Z.	D.Z.	

data: Ottobre 2020

scala: 1:50

APPR 47