



P. TERRA - UBICAZIONE QUADRO GENERALE ESISTENTE ALIMENTAZIONE NUOVI CDZ

Scuola BALENA BLU						
Unità Esterna	Capacità totale nominale (kW)	Unità Interne	Capacità di raff. (kW)	Tubazioni rame (sp. 1mm)		Potenza assorbita (kW-A)
				L	G	
U.E. 1	8,0	UI 1.1	4,35	6,35	9,5	1,77-8,11
		UI 1.2	3,65	6,35	12,7	
U.E. 2.1	5,0	UI 2.1	5,00	6,35	12,7	1,36-6,20
U.E. 2.2	5,0	UI 2.2	5,00	6,35	12,7	1,36-6,20
U.E. 3	6,8	UI 3.1	3,40	6,35	9,5	1,45-6,64
		UI 3.2	3,40	6,35	9,5	
U.E. 4	4,2	UI 4.1	4,20	6,35	9,5	0,97-4,4


CAPACITA' E POTENZE UNITA' INTERNE-ESTERNE

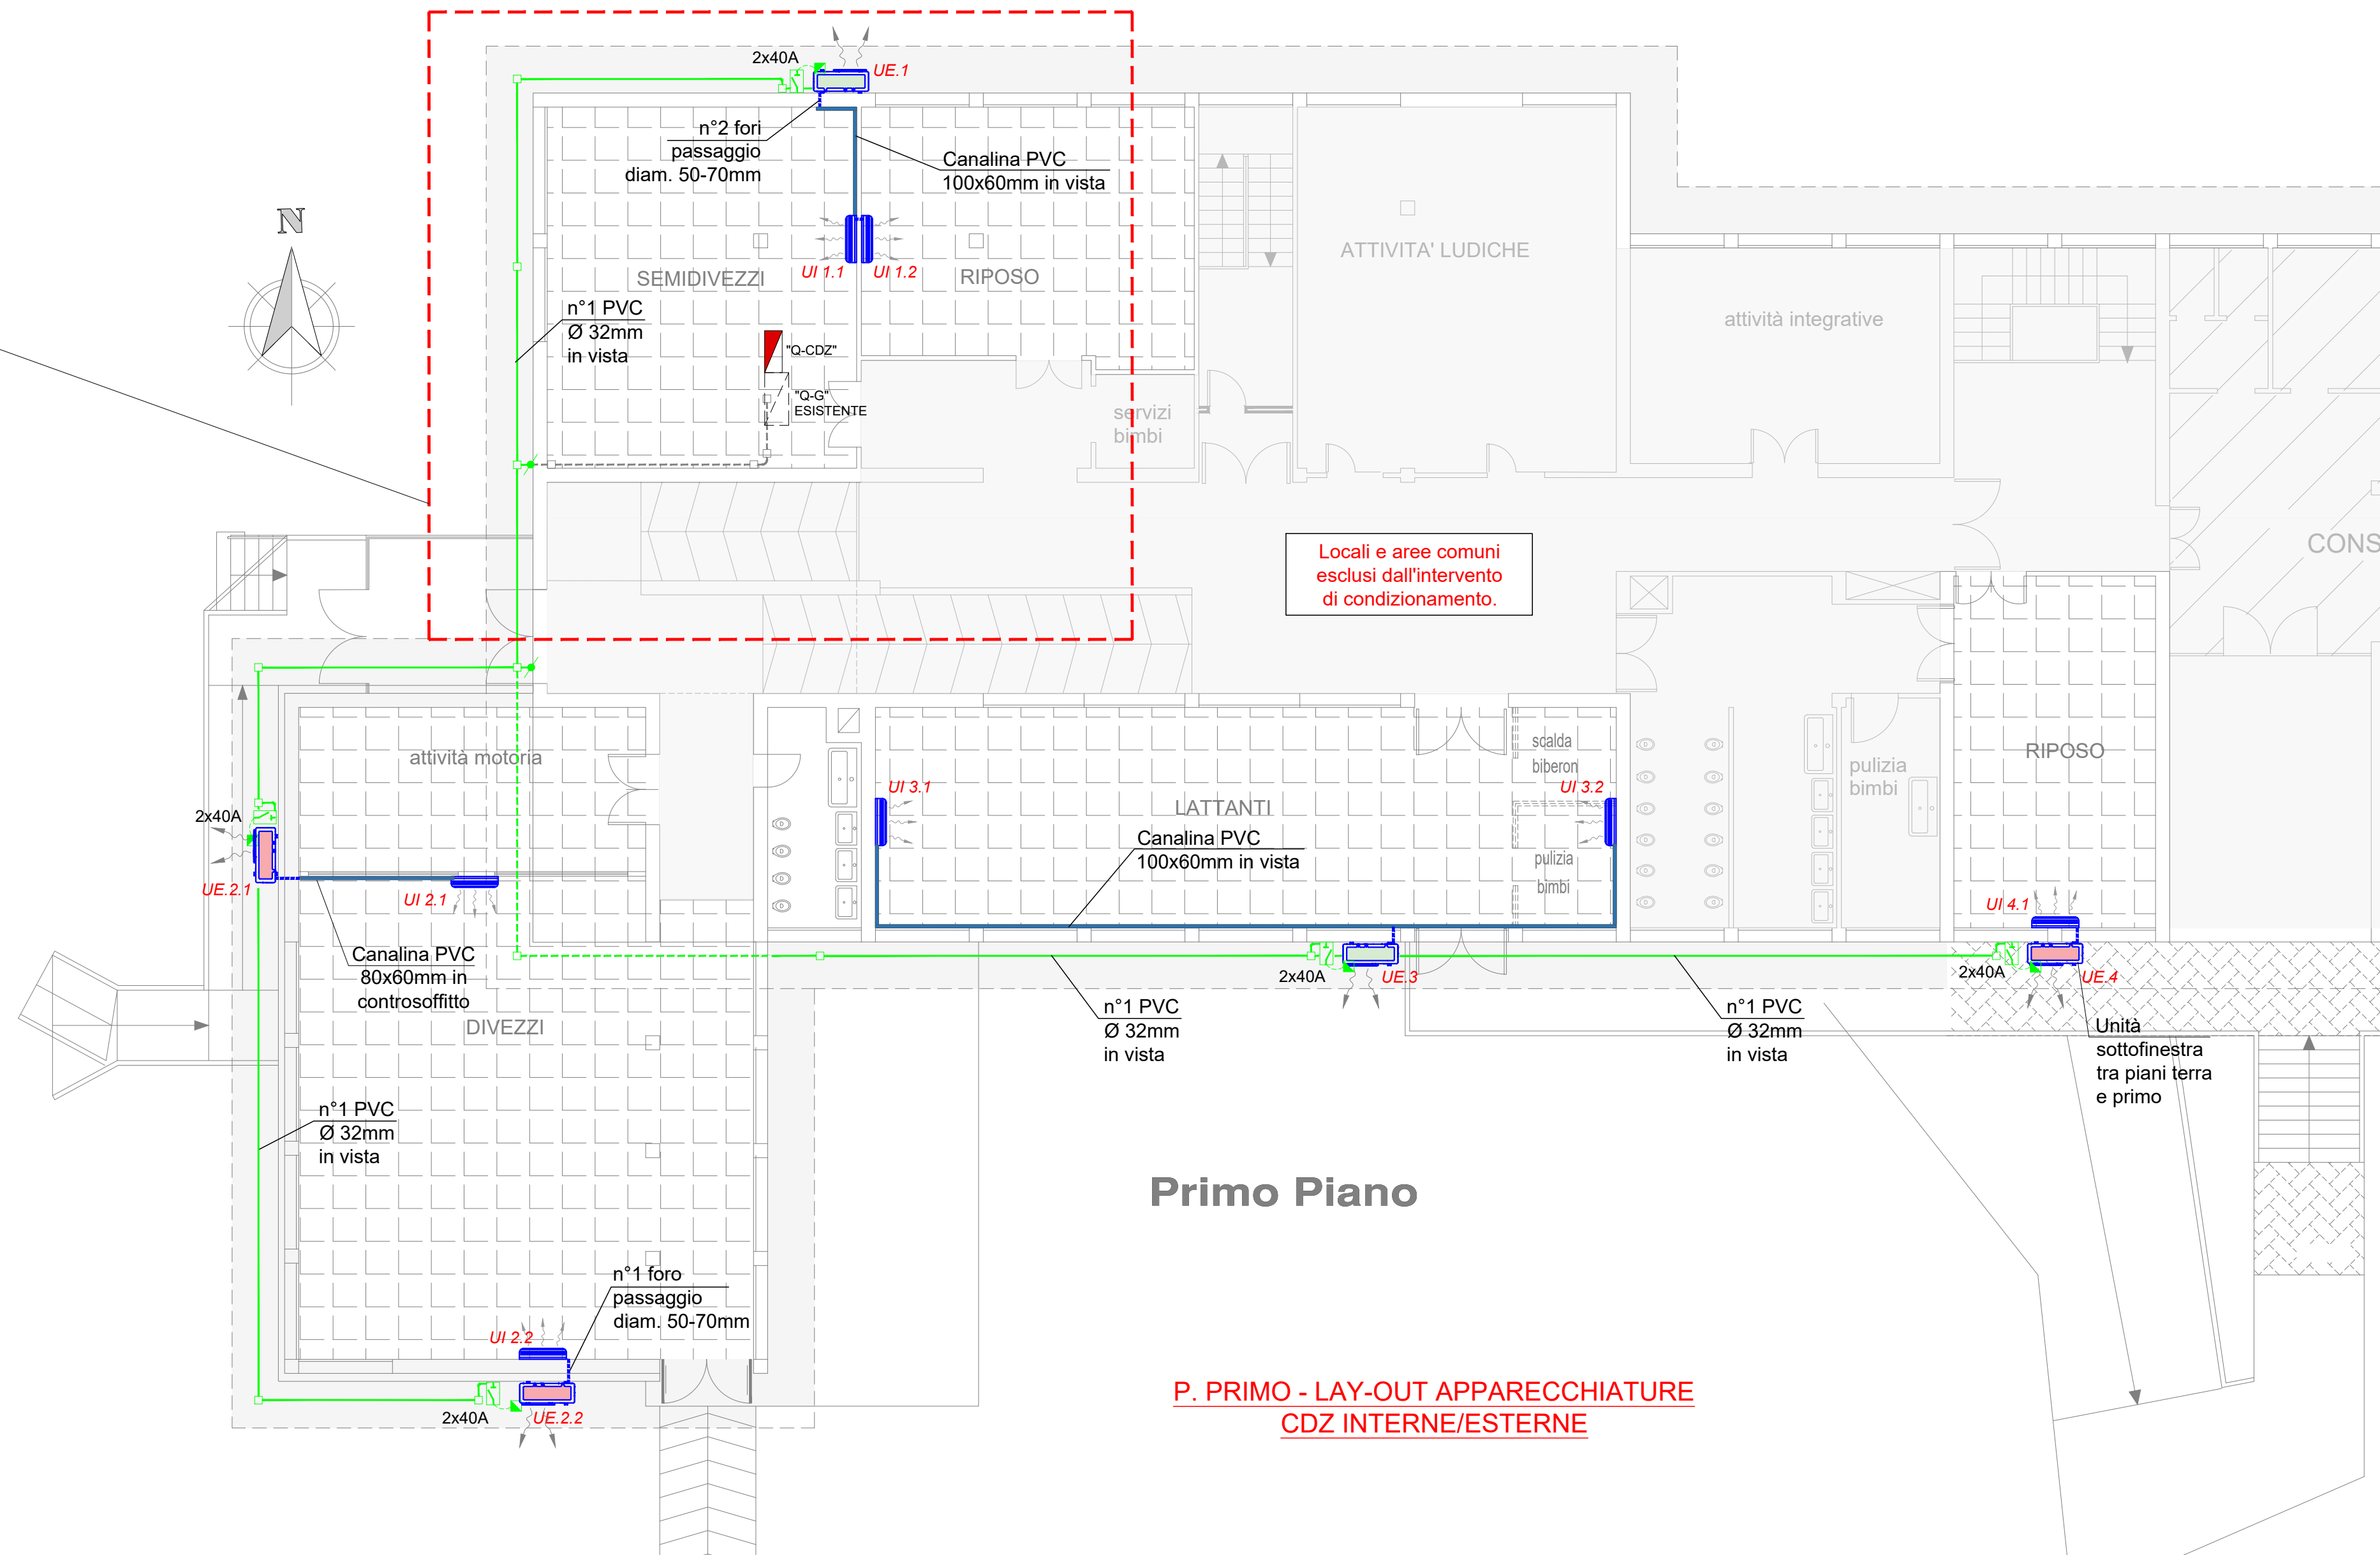

P. PRIMO - LAY-OUT APPARECCHIATURE CDZ INTERNE/ESTERNE

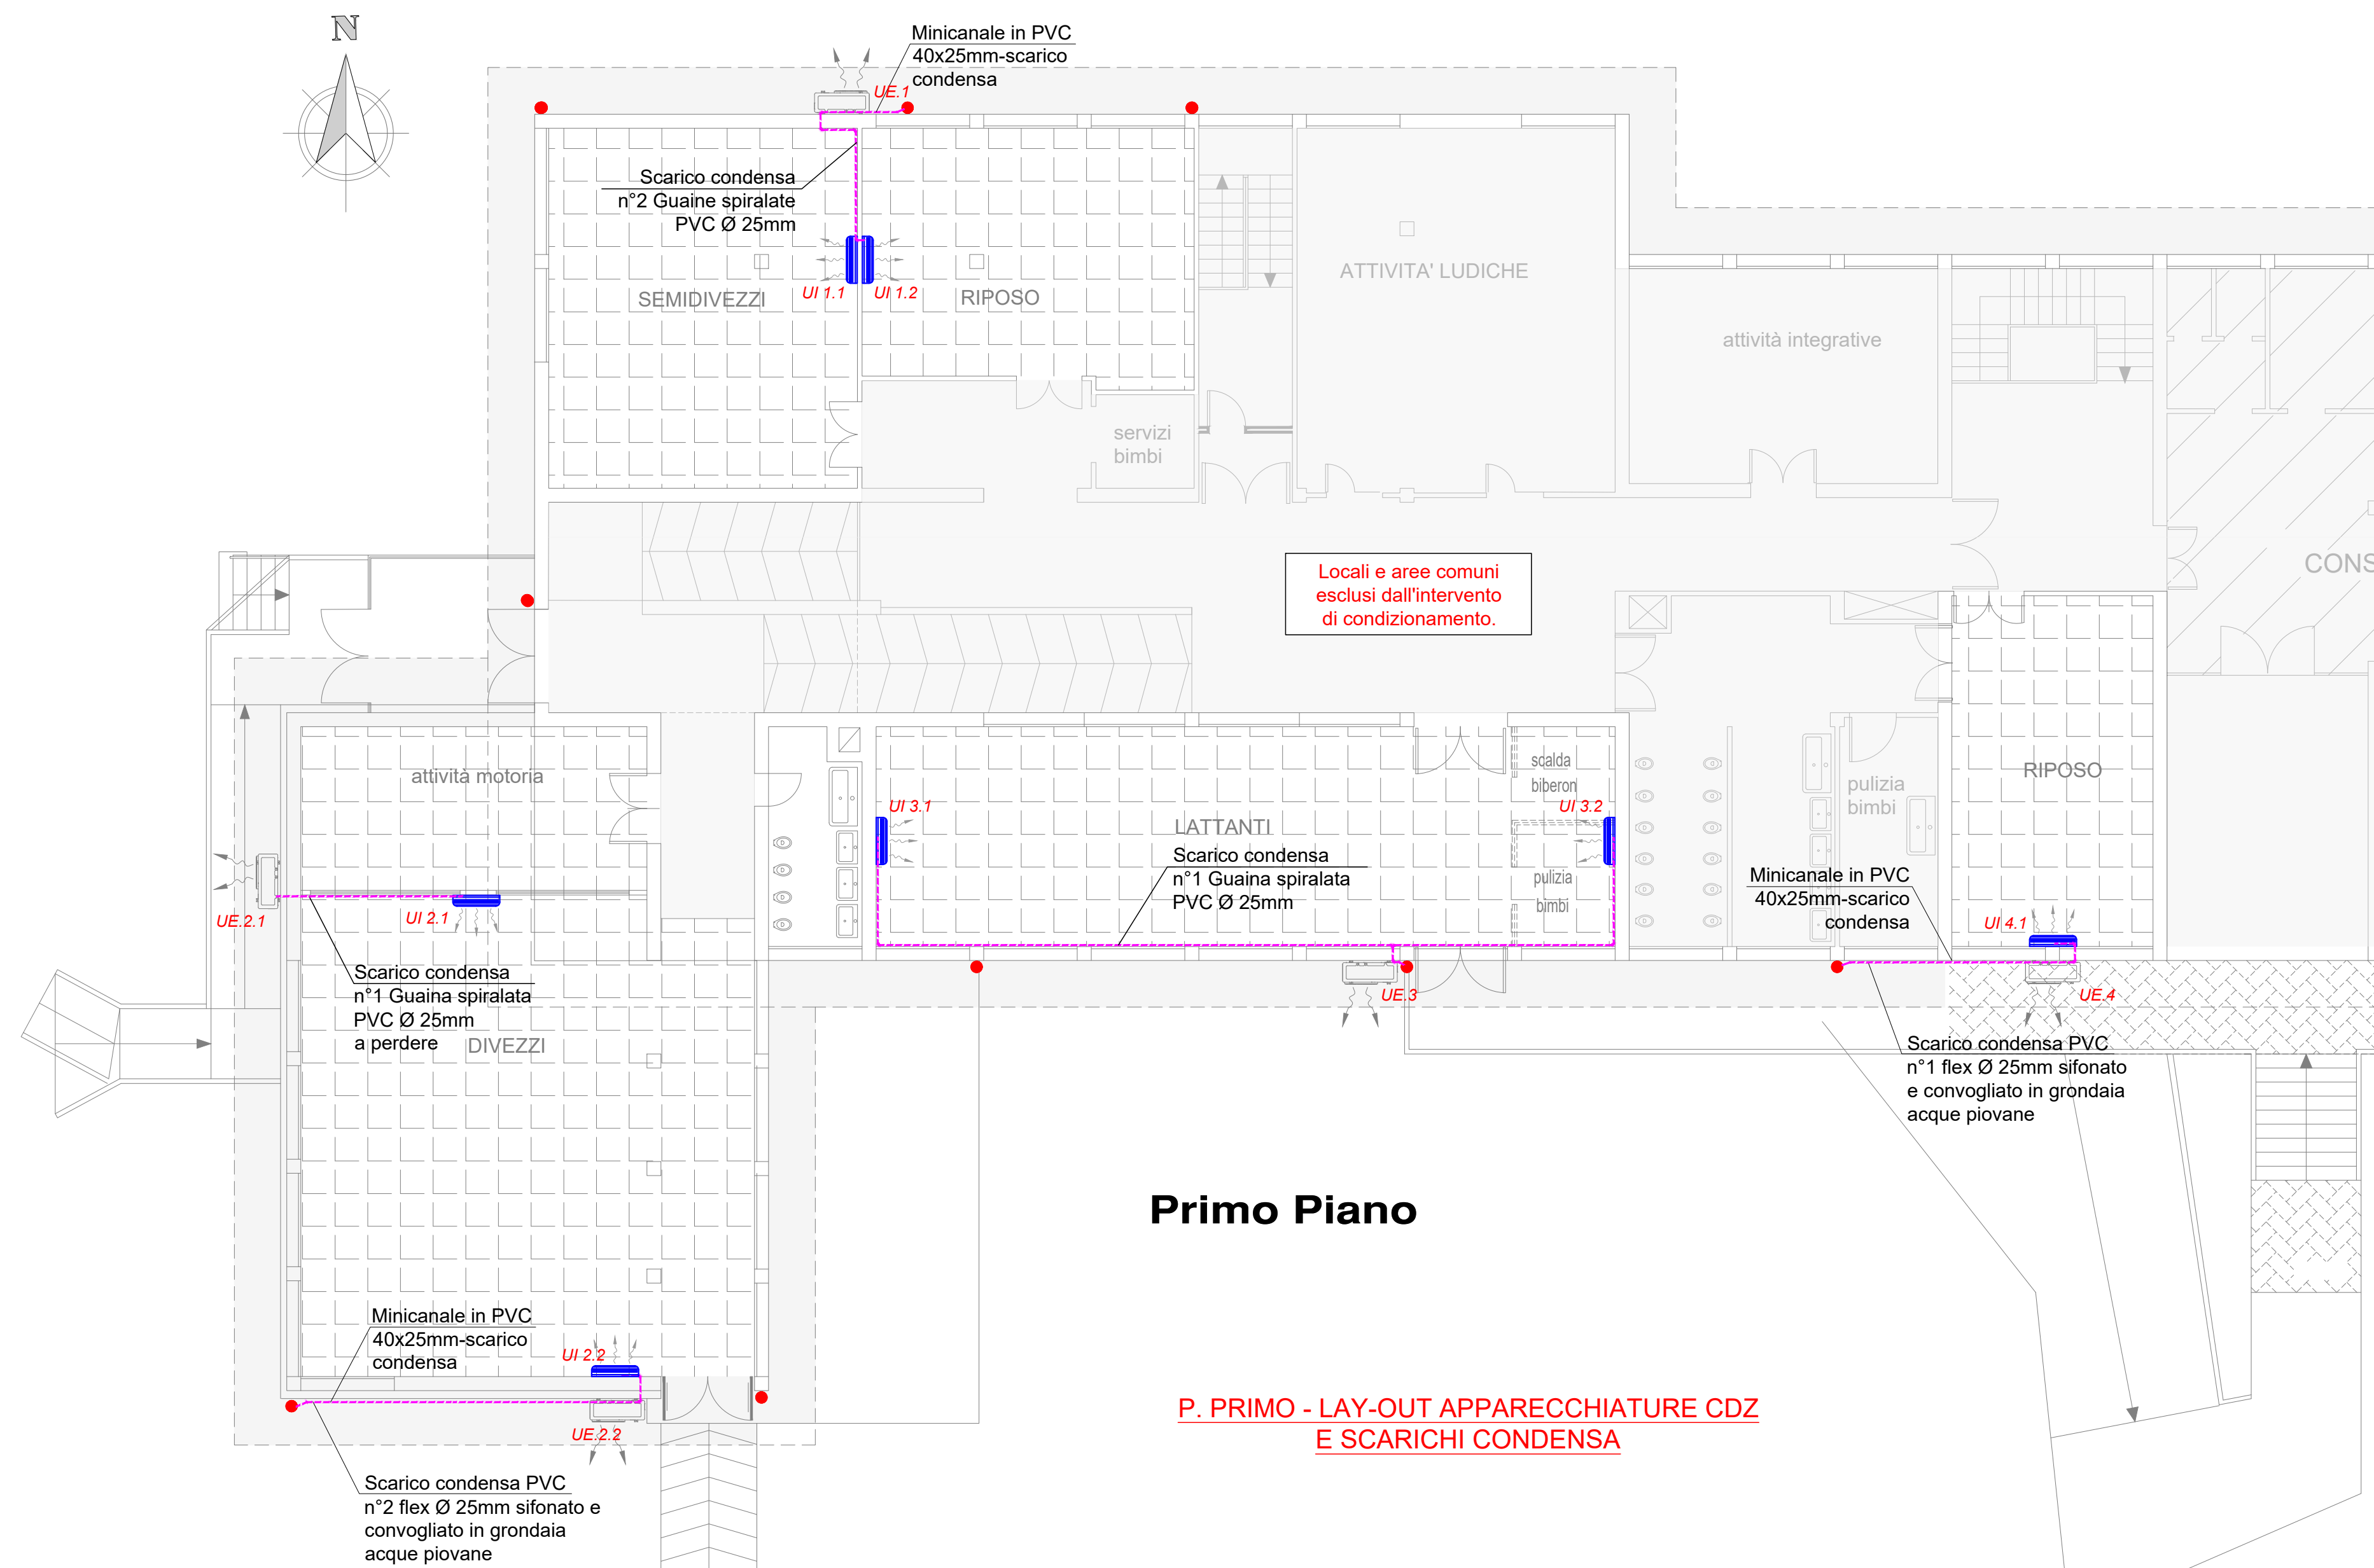

P. PRIMO - LAY-OUT APPARECCHIATURE CDZ E SCARICHI CONDENSA

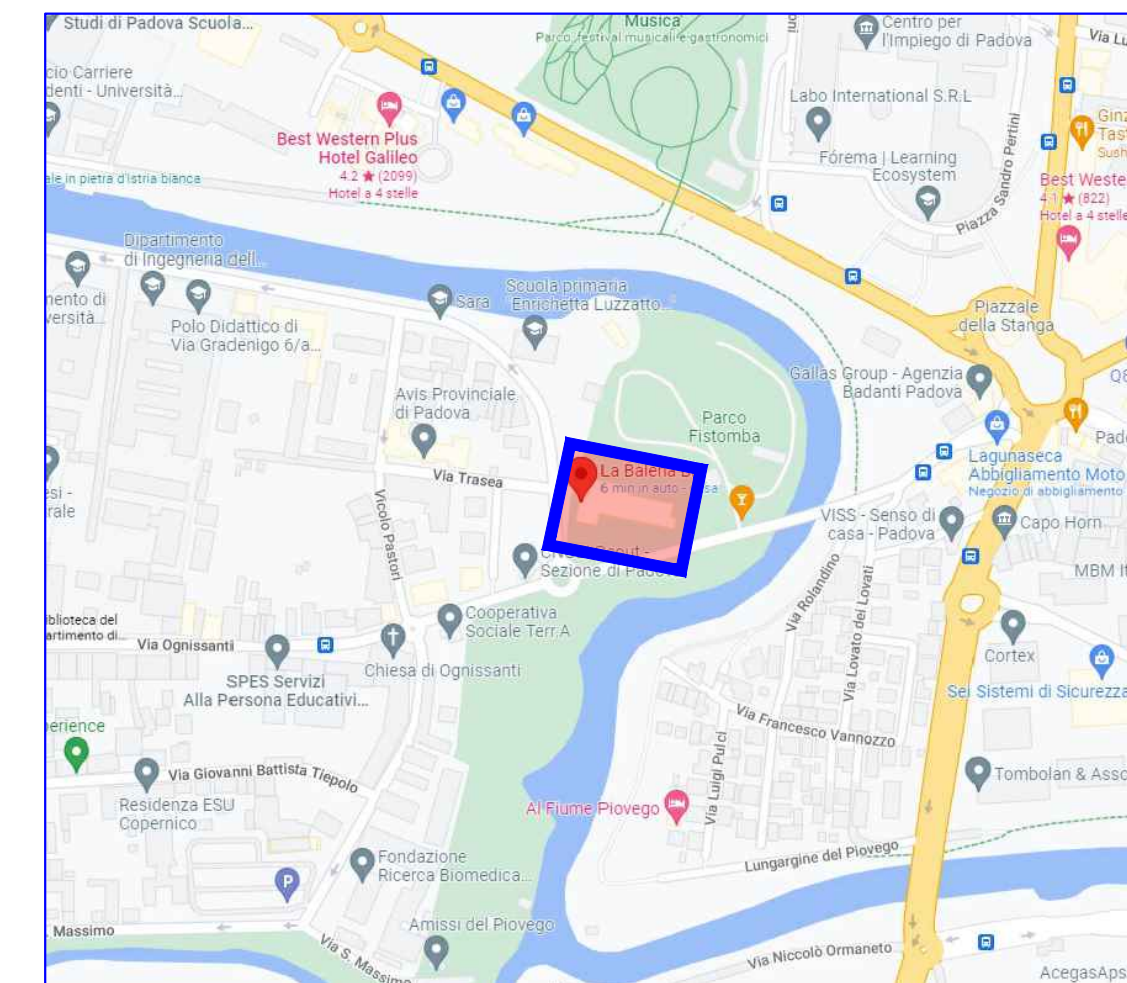

INQUADRAMENTO URBANO DELL'INTERVENTO

LEGENDA SIMBOLI

IMPIANTO FORZA MOTRICE

- PUNTO ALIMENTAZIONE CDZ CON GUAINA diam. 25mm - ALIMENT. UNITA' ESTERNA CDZ.
- CASSETTA IN PVC DI DERIVAZIONE e/o DI TRANSITO.
- CAVIDOTTO IN TUBO PVC RIGIDO SERIE PESANTE INSTALLATO IN VISTA.
- SEZIONATORE DI SICUREZZA MONOFASE 2x40A con Corrente nominale di Breve Durata (1 sec) Icw=400A.
- SIMBOLO GENERICO DI APPARECCHIATURA STAGNA IP44 mm.
- QUADRO ELETTRICO GENERALE ESISTENTE NEL PLESSO SCOLASTICO.


IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MULTISPLIT

- UNITA' ESTERNA GRUPPO CONDIZIONAMENTO MONOSPLIT.
- UNITA' ESTERNA GRUPPO CONDIZIONAMENTO DUALSPLIT.
- UNITA' INTERNA GRUPPO DI CONDIZIONAMENTO MULTISPLIT.
- CANALINA IN PVC CON COPERCHIO 80x60 - 100x60mm PER PASSAGGIO TUBAZIONI CDZ E COLLEGAMENTI ELETTRICI AUSILIARI.
- GRONDAIA O PLUVIALE PER LO SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE.

LEGENDA DELLE SIGLE

UE.n UNITA' MOTOCONDENSANTE ESTERNA n°...

UI.l.x.y UNITA' SPLIT INTERNA n°...



Particolare Canalina tubazioni CDZ elettriche e scarico condensa

Revisione	Data	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione
REV. 0	APRILE 2022	PRIMA EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	M. MARCATO	M. MARCATO	M. MARCATO

SINERGA elettrica, termotecnica e prevenzione incendi

Servizi e progettazioni integrate di ingegneria

Via Uruguay, 20
35127 PADOVA
p.va 03597290261

tel. 049-870.22.27
fax. 049-762.55.49
e-mail: info@sinerga.eu

- PROGETTO ESECUTIVO -
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE
DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU ASILI NIDO
"LLPP EDP 2021/117 - CUP H98I21001370004"
Importo Complessivo: Euro 250.000,00

Comitatante:

COMUNE DI PADOVA
Settore LAVORI PUBBLICI
RUP: Geom. Renato GALLO
CAPO SETTORE: Ing. Emanuele NICHELE

Per ind. MARCATO MICHELANGELO n° 1103

C.02

Scuola BALENA BLU
DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE
CDZ, COLLEGAMENTI ELETTRICI
E SCARICO CONDENSA

APRILE 2022
1021
1:100

Progettato: per ind. M. MARCATO
Verificato: per ind. M. MARCATO
File: